

**Galamb József Mezőgazdasági
Szakképző Iskola
6900 Makó, Szép utca 2. - 4.
Telephelyei:
6900 Makó, Rákosi út.**

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2020. február 7.

Készítette: Rajos Tibor középfokú tv: 179/1985.Kf
KÖRNYEZETÜGYI Bt.
6635 Szegvár, Kórógy u. 75/c.



Tartalom

<u>TÜZVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA</u>	4
<i><u>A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya</u></i>	4
<i><u>A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya</u></i>	4
<i><u>A Tűzvédelmi Szabályzat időbeni hatálya</u></i>	4
<u>A TÜZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE</u>	5
<i><u>Tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért felelős vezetők és azok feladatai.</u></i>	5
<i><u>Az Igazgató, tűzvédelmi feladatai:</u></i>	5
<i><u>Gazdasági felelős feladatai:</u></i>	5
<i><u>A tűzvédelmi megbízott feladatai:</u></i>	6
<i><u>Az alkalmazásban lévő munkavállalók tűzvédelmi feladatai:</u></i>	6
<i><u>A munka befejeztével (ZÁRÁS-sal) kapcsolatos feladatok:</u></i>	7
<i><u>Tűz esetén követendő magatartás:</u></i>	7
<i><u>A tűzvédelmi szakvizsgáztatás:</u></i>	8
<u>HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TÜZVÉDELMI SZABÁLYOK</u>	8
<u>ALKALOMSZERŰ TÜZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK</u>	
<u>SZABÁLYAI</u>	9
<u>A DOHÁNYZÁS TÜZVÉDELMI SZABÁLYAI</u>	10
<u>AZ ANYAGOK TÁROLÁSÁNAK ÉS RAKTÁROZÁSÁNAK TÜZVÉDELMI</u>	
<u>SZABÁLYAI</u>	10
<u>ÉGHETŐ FOLYADÉKOK TÁROLÁSÁNAK, HASZNÁLATÁNAK TÜZVÉDELMI</u>	
<u>SZABÁLYAI</u>	11
<u>A GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TÜZVÉDELMI SZABÁLYOK:</u>	11
<u>A VILÁGÍTÓ ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TÜZVÉDELMI</u>	
<u>SZABÁLYOK</u>	12
<u>A VILLÁM ELLENI VÉDELEM TÜZVÉDELMI SZABÁLYAI</u>	12
<u>A TÜZOLTÓ ESZKÖZÖKRE, KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ TÜZVÉDELMI</u>	
<u>SZABÁLYOK</u>	13
<i><u>16. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez</u></i>	14
<i><u>1. SZÁMÚ TÁBLÁZAT</u></i>	14
<i><u>16. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez</u></i>	15
<i><u>2. SZÁMÚ TÁBLÁZAT</u></i>	15
<u>A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, TÜZVÉDELMI</u>	
<u>SZABÁLYOK</u>	15
<u>A KÖZLEKEDÉSI UTAKRA VONATKOZÓ TÜZVÉDELMI SZABÁLYOK</u>	15
<u>A TÜZ ESETÉN KÖVETENDŐ MAGATARTÁS</u>	16
<u>A TÜZ ELOLTÁSA UTÁNI FELADATOK</u>	17
<u>A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TÜZVÉDELMI SZABÁLYOK</u>	17
<i><u>Az intézmény irodáira vonatkozó tűzvédelmi szabályok</u></i>	17
<i><u>Az irattárra, könyvtárra vonatkozó tűzvédelmi szabályok</u></i>	17
<i><u>Tantermekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok</u></i>	18
<i><u>Számítógépes tanteremre vonatkozó tűzvédelmi szabályok</u></i>	18
<i><u>Tornateremre vonatkozó tűzvédelmi szabályok</u></i>	18
<i><u>Közlekedőkre, folyosókra vonatkozó tűzvédelmi szabályok</u></i>	19
<i><u>Büfére vonatkozó tűzvédelmi szabályok</u></i>	19
<i><u>Kazánház, hő központ, (gépház)</u></i>	19
<i><u>Elektromos kapcsoló helyisége, elektromos elosztó környezete</u></i>	20
<i><u>Raktárakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok</u></i>	20
<i><u>Az elektromos berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok</u></i>	21
<i><u>Javítási tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok</u></i>	21

2. sz. Melléklet	25
3. sz. Melléklet	26
4. sz. Melléklet	27
<u>TÚZRIADÓ TERV</u>	27
<u>Tűzjelzés munkaidőben</u>	27
<u>Az intézmény dolgozóinak feladatai:</u>	27
<u>Tűzoltó felszerelések</u>	28
<u>Kiürítés bombariadó esetén</u>	28
<u>Oktatási feladatok</u>	28
<u>Munkaszüneti időben értesítendő személyek neve és címe</u>	28
<u>Egyéb tudnivalók</u>	28
<u>Veszélyforrások</u>	28
5. sz. Melléklet	30
<u>TÚZV. MEGB. KINEVEZÉS</u>	30
<u>MEGBÍZÁS</u>	30
<u>Tűzvédelmi megbízottjává</u>	30
6.sz. melléklet	31
<u>TÚZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA</u>	31

TÚZVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §. (1) pontjában előírtaknak megfelelően az 54/2014. (XII. 5.) BM. sz. rendelet alapján az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskolára és az összes telephelyére.

A kiadott Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak végrehajtása, folyamatos betartása a létesítményekben minden munkavállalóra, bármely célból a létesítményekben tartózkodó, valamint idegen személyekre egyaránt kötelező.

A "Tűzvédelmi Szabályzat" kiadása nem mentesíti a létesítmények területi vezetőit azon kötelezettségük alól, hogy - amennyiben szükséges - az irányításuk alá tartozó munkaterületre érvényes további részletes tűzvédelmi szabályokat állapítsanak meg, amelyek azonban az érvényes tűzvédelmi jogszabályokkal, szabványokkal, és utasításokkal nem lehetnek ellentétben, valamint engedményeket nem tartalmazhatnak.

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya

A Szabályzat rendelkezései kiterjednek az intézménynél munkaviszonyban álló alkalmazottakra, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra, továbbá az intézmény területén bármilyen tevékenységet végző vállalkozókra, magánszemélyekre, az ott tartózkodó ügyfelekre, személyekre, egyes helyiségeit, berendezéseit bérelő jogi- és magánszemélyekre, az ott lakókra.

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya

Jelen szabályzat területi hatálya kiterjed az intézményre, intézmény valamennyi telephelyére.

A Tűzvédelmi Szabályzat időbeni hatálya

A szabályzat időbeni hatálya a kiadás időpontjától a visszavonásig terjed ki.

E tűzvédelmi szabályzat a mellékletekkel együtt az aláírás napján lép hatályba, egyidejűleg a korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Utasítás hatályát veszti.

Makó, 2020. február 7.

.....
igazgató

A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

Tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért felelős vezetők és azok feladatai.

Az Igazgató, tűzvédelmi feladatai:

- Felel az intézmény tűzvédelmi, tűz megelőzési feladatainak megszervezéséért. Az intézmény létesítményi, tervezési, kivitelezési, átalakítási, fenntartási munkái során biztosítja a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, szabályzatok, előírások érvényesülését.
- Új létesítmények üzembe helyezésénél megköveteli a tűzvédelemre vonatkozó nyilatkozatok meglétét.
- Biztosítja a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök rendszeres, a jogszabályokban meghatározott karbantartását, ellenőrzését.
- Irányítja az intézmény tűzvédelmi munkáját.

Gazdasági felelős feladatai:

- Tervezi és biztosítja a tűzvédelmi berendezésekhez, felszerelések beszerzéséhez, fenntartásához, a tűzvédelmi oktatási anyagok, előadói díj, szabványok, szakkönyvek vásárlásához a szükséges anyagi hátteret.
- Gondoskodik az intézmény területén lévő tűzvédelmi felszerelések, tűzoltási eszközök állandó üzemképességének fenntartásáról, karbantartásáról, felülvizsgálatuk időben történő elvégeztetéséről, fajtáik, számszerűségük elégségességéről.
- Gondoskodik az elektromos- és villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatainak az elvégeztetéséről, a megállapított hiányosságok kijavításáról. Figyelemmel kíséri mérések megtörténtét, ellenőrzi a mérési jegyzőkönyvekben tett megállapításokat. Hiányosságok, szabálytalanságok esetén azonnal intézkedik. Ha szükséges, intézkedési tervet készít a hiányosságok felszámolására.
- Intézkedéseket tesz az ellenőrzés során tapasztalt és tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére.
- Ellenőrzi az intézmény dolgozóinak tűzvédelmi oktatását, képzés, továbbképzés, szakvizsgáztatásokra vonatkozó feladatok végrehajtását.

Tűzvédelmi vezető feladatai:

- Esetenként részt vesz az intézménynél tartott hatósági ellenőrzéseken.
- A tűzvédelmi megbízottak tevékenységét ellenőrzi, azokat szakmailag segíti.
- Ellenőrzi a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, előírások végrehajtását.
- Elősegíti, hogy a dolgozók megismerjék a munkaterületük tűzvédelmi előírásait, feladataikat, továbbá a munkahelyen lévő tűzoltó-felszereléseket alkalmazni tudják. Biztosítja a tűzveszélyes munkakörben foglalkoztatott dolgozókra vonatkozó tűzvédelmi előírások betartását. Részt vesz a hatósági ellenőrzéseken.
- A tűzvédelmet érintő okmányokat állandóan napra kész állapotban tartja, az általa kiadott tűzvédelmet érintő szabályzatok betartásáról meggyőződik.
- Működési területén kapcsolatot tart az illetékes tűzvédelmi hatóságokkal, azokat kérésükre tájékoztatja az intézmény tűzvédelmi helyzetéről.
- Ellenőrzi a működési területén a tűzveszélyes tevékenységet, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat megszervezéséről.

A tűzvédelmi megbízott feladatai:

- A tűzvédelmi megbízottakat a létesítmény vezetője írásban nevezi ki, és feladatukat munkaköri kötelezettségként látják el.
- A tűzvédelmi megbízott a létesítmény meghatározott önálló egységének területén tűzvédelemmel kapcsolatos munkáját a tűzvédelmi előadó (szaktanácsadó) irányításával látja el:
 - működési területén figyelemmel kíséri a tűzvédelmi előírások, szabályok megtartását;
 - hiányosság, mulasztás esetén hatáskörében intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, hatáskörét meghaladó eseteket közli irányítójával;
 - az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások megrendelése, elvégzése, nyilvántartása, a feltárt hiányosságok megszüntetésének dokumentálása
 - részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzéseken, szemléken;
 - elősegíti, hogy a munkavállalók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat;
 - véleményezi, vagy véleményezteteti a működési területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások megtételéről, megtartásuk ellenőrzéséről;
 - munkájáról rendszeresen beszámol az érintett vezetőnek;
 - a munkahelyen elhelyezett tűzoltó-felszerelések, eszközök, készülékek használhatóságát biztosítja, annak időszakos ellenőrzéséről gondoskodik;
 - részt vesz a részére szervezett tűzvédelmi oktatáson, tanfolyamon;
 - gondoskodik működési területén az új belépők oktatásáról és az ismétlődő oktatás megszervezéséről.

Az alkalmazásban lévő munkavállalók tűzvédelmi feladatai:

A munkavállalók feladataik ellátása során:

- kötelesek megismerni, elsajátítani és betartani a létesítményre vonatkozó általános (munkaterületükkel összefüggő) tűzvédelmi előírásokat;
- egy személyben felelős a munkaterületén a tűzvédelmi szabályok betartásáért.
- részt vesznek a tűzvédelmi oktatásokon és képzéseken;
- közreműködnek a tűzvédelem érdekében elrendelt munkarend és munkakörülmények kialakításában, a tűzvédelemre vonatkozó utasítások és intézkedések végrehajtásában;
- elsajátítják a tűzoltó készülékek és tűzoltó berendezések használatát, kezelését, szükség esetén azokat szakszerűen használják;
- munkahelyén rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat. A magatartási szabályokat köteles megismerni és azt a munkavégzés során megtartani;
- tűz és robbanásveszélyt megszüntetni;
- köteles a Tűzvédelmi Szabályzatban a ZÁRÁS-sal kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat maradéktalanul végrehajtani;
- személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a felettes vezetőjének azonnal jelenteni;
- figyelmeztetni a munkatársait, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat;
- ellátja mindazon tűzvédelmi egyéb feladatokat, amelyre szóban vagy írásban megbízást kap.

- azzal a munkavállalóval szemben, aki a tűzvédelmi szabályzat előírásait, vagy a reá háruló megelőző tűzvédelmi feladatokat nem tartja be, és nem hajtja végre, de magatartása büntető vagy szabálysértési eljárást nem von maga után, fegyelmi eljárás folytatható le;

A munka befejeztével (ZÁRÁS-sal) kapcsolatos feladatok:

- A napi munka befejezésekor (záráskor) az egységhez tartozó összes helyiséget a munkahelyi vezető által kijelölt vagy utolsóként távozó dolgozó köteles ellenőrizni, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása megtörtént-e.
- Az ellenőrzés terjedjen ki:
 - a takarítási munkálatok elvégzésére,
 - a közlekedési utak szabadon tartására,
 - az áru-anyagtárolás követelményeinek megtartására,
 - az égésbiztosítóval, valamint az automatakapcsolóval el nem látott tűzelőberendezésekben a tüzelés megszüntetésére,
 - a gázpalackok szelepeinek elzárására,
 - a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hőszigetelő készülékek lehűlt állapotban való tartására és annak egyedi feszültségmentesítésére,
 - nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhets (nincs e égő cigarettavég, a hamu nincs e éghető anyagot tartalmazó helyre öntve, stb.),
 - a helyiségek biztonságos zárására (ablakok, ajtók, stb.),
 - a hulladékok eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére,
 - a feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására,
 - a tűzoltó-felszerelés, készülék, vízszervezési hely szabadon tartására, megközelítésének lehetőségére.
- Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről.
- Az ellenőrzést végző csak akkor adhat engedélyt a zárás végrehajtására, ha a zárást megelőző ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette, valamint az áramtalanítást elvégezték.

Tűz esetén követendő magatartás:

Aki a tüzet, vagy közvetlen veszélyét észleli, illetőleg arról tudomást szerez, köteles az előírt tűzjelzést végrehajtani, és munkatársait riasztani, segítséget hívni, a tűzriadó terv szerint eljárni.

A tüzet a 112-es telefonszámon a Hívásfogadó Központba (Segélyhívó-112) kell jelenteni az egész ország területén.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset pontos helye (helyiség, utca, házszám, emelet, ajtó);
- mi ég;
- mi van veszélyeztetve;
- van-e élet veszélyben;
- ki jelezte a tüzesetet, és a tűzjelzésre használt telefonszámát.

Tűz vagy káreset alkalmával a munkavállaló köteles minden külön felhívás nélkül a tűzoltásban, a mentési munkában részt venni és a tűzoltóság megérkezését követően az egység parancsnokának (tűzoltás vezetőjének) utasításait maradéktalanul végrehajtani.

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

A létesítmény vezetője köteles gondoskodni, hogy az 1996. évi XXXI. törvény 22. §. (3) pontjában előírtaknak megfelelően a munkavállalók a munka-, illetőleg a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretek munkába állításuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végzendő feladatokat megismerjék, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgát letegyék. A munkavállalókat munkába állításkor, ezt követően évenként, illetve munkakörük megváltozása esetén, valamint áthelyezés esetén oktatásban kell részesíteni:

Az oktatás főbb témakörei:

- a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességi jellemzői;
- a tűzvédelmi szabályzatban előírt általános szabályok;
- a tűzjelzés módja, tűz esetén követendő magatartási szabályok;
- a tűzvédelmi eszközök használata, oltó hatása és alkalmazhatósága;
- tevékenység során felmerült tűzvédelmi problémák szabályozása;
- a tűzvédelmi szabályok be nem tartásának következményei.

A tűzvédelmi szakvizsgáztatás:

Az intézménynél az 1996. évi XXXI. törvény 22. §. (2) pontjában, valamint a 45/2011. (XII. 7.) BM. rendeletben előírtaknak megfelelően meghatározott munkakörökben csak megfelelő tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalók foglalkoztathatók.

Az intézmény esetében:

- Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők (hegeszt, forraszt, köszörül)
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. Az építményt csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
2. A veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
3. A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.
4. A gázvezeték a szabványban megjelölt sárga színjelöléssel kell ellátni.
5. A fokozottan tűz- vagy tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak szabadban, vagy olyan jól szellőztetett helyiségben szabad használni, amelyben egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
6. A munkahelyeken a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a „ZÁRÁS” fejezetben leírtak megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
7. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál jól látható helyen tűz- és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó - szabványnak megfelelő - táblát kell elhelyezni.

8. A közmű nyitó- és zárószerkezetet, valamint a tűzvédelmi berendezés helyét jól láthatóan meg kell jelölni.
9. Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak nem szabad bezárni.
10. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak előzetes írásbeli engedély alapján szabad.
2. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra kioktatott és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
3. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni minden olyan helyen, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz- és robbanásveszélyt el nem hárították.
4. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát végző köteles olyan tűzoltó készülék, tűzoltó felszerelést biztosítani, amely az ott keletkezendő tűz oltására alkalmas.
5. A tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt és befejezése után az engedélyt kiadó és munkát végző személy a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni.
6. Köteles minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.
7. Az alkalomszerű tűzveszélyes munkához engedélyt csak a munka várható időtartamára szabad kiadni.
8. A tűzveszélyes tevékenység helyszínéről, illetve annak 5-10 m-es körzetéből minden éghető anyagot el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a helyi viszonyoktól függően a környezet tűzvédelmét vizes ponyvával, vagy egyéb módon letakarással kell biztosítani.
9. A tűzveszélyes tevékenység végzése alkalmából betartandó egyéb intézkedések:
 - a) a munkahely tisztántartása, a tűz továbbterjedésének megakadályozására
 - b) szükség esetén vízzel való hűtés, a hő és a szikra terjedésének megakadályozása
 - c) a tűzveszélynek kitett éghető anyagok védelmének meghatározása
 - d) a hegesztésből, vagy vágásból adódó megolvadt fémrészek szétfröccsenésének megakadályozása, vagy felfogása
 - e) nagyobb értékű eszközök, berendezések védelme
 - f) a tűzveszélyes tevékenység beszüntetése bármely rendellenesség esetén.
10. A tűzveszélyes tevékenységre szóló engedélyt a munkavégzés helyszínén kell tartani, azt a munkát végző köteles magánál tartani.
11. Az engedélyt egy évig meg kell őrizni.
12. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység helyét elhagyni, őrizetlenül hagyni, mások felügyeletére bízni szigorúan tilos.
13. Tilos továbbá minden nyílt lánggal működő tüzelőberendezést, eszközt és szabadon rakott tüzet őrizetlenül hagyni.
14. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet egy fő nem végezhet.
15. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosult:
 - a) igazgató
 - b) Tűzvédelmi megbízott
 - c) Gondnok, (gazdálkodási vezető)

A DOHÁNYZÁS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

1. Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és nyílt láng tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.
2. *Tilos továbbá:*
 - a) raktárban, tanteremben
 - b) könyvtár helyiségeiben,
 - c) az összes alagsorban és pincehelyiségben
 - d) a tetőtérben és a padlástérben
 - e) minden olyan helyen, ahol a tanulók jelen vannak.
3. *Dohányozni szabad:*
 - a) az arra kijelölt helyen
 - b) a kulturális rendezvényeken az erre kijelölt helyen
4. A dohányzóhelyeket az intézmény vezetője jelöli ki és gondoskodik a szükséges felszerelésükről. A kijelölésnél figyelembe kell venni az 1999. évi XLII. törvény előírásait is.
5. A dohányzásra kijelölt helyet "Dohányzó hely" feliratú táblával kell jelölni.
6. A dohányzó helyen nem éghető anyagú hamutálat vagy gyűjtőedényt kell biztosítani a cigarettavégek részére.
7. Az elégett, eloltott dohány neműt, cigarettavéget a hamutartóból csak nem éghető anyagú gyűjtőbe szabad kiönteni.

AZ ANYAGOK TÁROLÁSÁNAK ÉS RAKTÁROZÁSÁNAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

1. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést biztosították.
2. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
3. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
4. Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
5. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.
6. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.
7. A világítótest legközelebbi része (alsó rész) és a tárolt anyag között legalább 50 cm-es távolságot kell tartani.
8. A raktárakban, irattárakban, könyvtárban a papír és egyéb éghető vagy könnyen gyulladó anyagokat, hulladékot és göngyöleget össze kell takarítani és a kijelölt tároló helyre kell vinni.
9. A helyiségek folyamatos tisztántartásáról és a rendjéről gondoskodni kell.

ÉGHETŐ FOLYADÉKOK TÁROLÁSÁNAK, HASZNÁLATÁNAK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.
2. Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.
3. A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.
4. Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.
5. 20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá:
 - a. legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m³ mennyiségű felítató anyagot,
 - b. 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m³ mennyiségű felítató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

A SZELLŐZTETÉSRE, CSATORNAHÁLÓZATRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. Minden olyan tevékenységet, amely tűz- vagy robbanásveszéllyel járó gáz-, gőzképződést von maga után, csak megfelelően szellőztetett helyiségben szabad végezni.
2. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gázt, gőzt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet a közcatornába vagy a szikkasztóba vezetni nem szabad.
3. A tantermek, oktatóhelyiségek, foglalkoztatók szellőztetését, ott ahol nincs beépített szellőztető-berendezés, természetes szellőztetéssel kell biztosítani.

A GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK:

1. A gépek mellett csak a zavartalan, folyamatosan munkavégzéshez szükséges mennyiségű éghető anyag tárolható.
2. A gépek javítását és műszeres ellenőrzését csak szakember végezheti.
3. A gépek tűzveszélyes folyadékkal történő tisztításánál a csöpögő folyadék felfogására fémtálcát kell használni.
4. A tisztítás után a gép mellett tűzveszélyes folyadék nem tárolható.
5. A gépek javítása során a tűzvédelmi szabályok betartásáért a javítást végző személy felelősséggel tartozik.

A VILÁGÍTÓ és VILLAMOS BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. A helyiségekben csak elektromos világítás alkalmazható.

2. A világítóberendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Azon biztonságot csökkentő, változtatást eszközölni tilos.
3. Világítóberendezésen, eszközön éghető, díszítő anyagot elhelyezni nem szabad, azt állandóan szabadon, hozzáférhetően, tisztán kell tartani.
4. Áramszünet esetére tartalék világításról gondoskodni kell.
5. A tartalék világítás lehet elemlámpa, akkumulátor vagy más zárt világítóeszköz.
6. A villamos berendezést a vonatkozó szabvány szerint szabad létesíteni, használni, karbantartani és felülvizsgálni.

Az intézmény teljes területén, csak a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítást szabad használni.

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként, egyéb esetben 6 évenként.

A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig megszüntetési, melynek tényét hiteles érdeklő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a helyiség besorolásának tisztázása.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemnyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát csak tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti.

A VILLÁM ELLENI VÉDELEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból:

a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként kell elvégeztetni.

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát:

az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,

a fenti pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként,

és a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégeztetni.

Az e jogszabály szerint létesített villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem időszakos felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik, és a vonatkozó műszaki követelményen anyagából az MEE-vel és az OKF-fel egyeztetett, MMK-nál akkreditált villámvédelmi tanfolyami képzésben részesült és

eredményes vizsgát tett, vagy a vonatkozó műszaki követelményt tananyagi szinten oktató OKJ-s képzésben részesült.

A felülvizsgálat elvégzését a felülvizsgálatról készített jegyzőkönyv és az ennek alapján elkészített minősítő irat tanúsítja.

Az intézmény az LPS III osztályba tartozik.

A TŰZOLTÓ ESZKÖZÖKRE, KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

Tűzoltó készüléket kell készenléten tartani

az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
ahol a rendelet előírja és
jogszabályban meghatározott esetekben.

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tűzek is előfordulhatnak és a készenléten tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

A készenléten tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék:

az előírt készenléti helyen van-e,
rögzítése biztonságos-e,
látható-e,
magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható -e,
használatra nem ütközik-e akadályba,
valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található -e,
hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
karbantartása esedékes-e,
készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.

Ha a készenléten tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik.

Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.

A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza

a létesítmény nevét és címét,

a tűzoltó készülékek típusjelét,

a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,

a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,

a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

16. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. SZÁMÚ TÁBLÁZAT

	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
Oltóanyag egység (OE)	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

16. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

2. SZÁMÚ TÁBLÁZAT

Önálló rendeltetési egység vagy szabadter alapterületig m ²	Általános esetben	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag tárolása esetén OE
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1000	12	36
minden további 250	+2	+6

A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.
2. A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.
3. A jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm.
4. A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.
5. A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.
6. A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.
7. Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.

A KÖZLEKEDÉSI UTAKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.
2. Az intézmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagyszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

3. A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.
4. Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. Ezalól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
5. A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pincszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
6. Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

A TŰZ ESETÉN KÖVETENDŐ MAGATARTÁS

1. A tűz észlelésének pillanatában a tüzet észlelő riasztja a közvetlen környezetét, illetve létesítmény dolgozóit, szükség esetén a tűzoltóságot.
2. Észleléssel egyidejűleg megkezdik az épület kiürítését, kizárják a közműveket (áram, gáz), és megkísérlik a tűz oltását.
3. Ügyelni kell a pánik helyzet elkerülésére, mivel az nehezíti az épület kiürítését.

Definíció:

A **pánik** kétségbeesett rémület, amiben a menekülési kényszer felülbírálja a józan eszt. A pánik gyakran bekövetkezik katasztrófahelyzetek során, és a hatása alá került személyek saját testi épségüket is veszélyeztethetik.

A szót a pszichológiában és a szociológiában is használják a kétségbeesett cselekvés szinonimájaként.

A jelenlévő vezető átveszi az irányítást és intézkedik elsősorban az:

emberi élet mentésével, majd a tűz oltásával kapcsolatban,
az éghető anyagok eltávolításáról, továbbá a tűz környezetébe jutható éghető anyagok távoltartásáról, A mentési munkálatok során megmentett javakat (berendezési tárgyakat, gépeket, anyagokat) tűzbiztos távolságba kell hordani,
a tűz által veszélyeztetett terület védelméről,
a tűzoltóság felvonulásához és tevékenységéhez szükséges út vagy terület stb. szabaddá tételéről,
a tűzoltóság fogadásáról.

A tűz oltására, az intézmény minden dolgozója igénybe vehető, aki a tűzoltóság tűzoltás vezetőjének oltással kapcsolatos utasításait köteles végrehajtani.

Amennyiben valamelyik helyiségben valaki bent maradt, tájékoztatni kell a felelős vezetőt, majd az elsőnek kikerkezett tűzoltó egység vezetőjét.

Az épületbe visszamenni csak az életmentésben, vagy tűzoltásban résztvevő személyeknek szabad. Ez esetben is csak kettő, vagy annál több személy végezheti a személyek mentését.

A tűz oltásához a szükségletnek megfelelően a közelben levő összes tűzoltó készüléket használni kell.

Tűz esetén az éghető folyadékot és azok tárolóedényeit, festékanyagokat, gázpalackokat, egyéb könnyen gyúló tűzveszélyes anyagokat a leggyorsabban tűzbiztos helyre kell szállítani.

A TŰZ ELOLTÁSA UTÁNI FELADATOK

1. A tüzeset helyszínét a hatósági vizsgálat befejezéséig, vagy az engedély megadásáig érintetlenül kell hagyni.
2. A tűz helyszínét a tűzoltóság által meghatározott módon és ideig őrizni kell.

A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

Az intézmény irodáira vonatkozó tűzvédelmi szabályok

1. A helyiségben a berendezési tárgyakat, anyagokat oly módon kell elhelyezni, hogy a gyalogos közlekedésnek elegendő szélességű hely maradjon, hogy a mozgás és a közlekedés mindig biztosítva legyen. Az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek.
2. A helyiségben csak annyi éghető anyagot szabad tartani - lehetőleg szekrényben vagy polcon elhelyezve -, ami a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges. Gondoskodni kell az iratok rendszeres irattárazásáról.
3. A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, gázpalackot tárolni tilos.
4. A helyiségben elhelyezett író-, számító- stb. gépek tűzveszélyes folyadékkal történő tisztítása, karbantartása alatt tűzveszélyes tevékenységet végezni tilos.
5. Írószereket és iratokat a szekrények tetején csak rendezetten szabad tárolni.
6. A helyiségben üzemelő hőt leadó fűtőtestek közelében éghető anyagot, berendezési tárgyat 50 cm-en belül tárolni nem szabad.
7. Az elektromos berendezésekre, azokhoz nem tartozó idegen tárgyat sem díszítő, sem egyéb célból elhelyezni, felakasztani nem szabad.
8. Elektromos főzőlap, kávéfőző, stb. csak nem éghető anyagú alátéten, éghető anyagtól legalább 30 cm távolságban működtethető.
9. A munkaidő befejezésekor a dolgozók kötelesek meggyőződni arról, hogy a munkahelyükön tüzet okozó körülmény nincs-e. Amennyiben ilyet észlelnek, minden felhívás nélkül kötelesek azokat megszüntetni.
10. Az író-, számító- stb. gépeket a munka befejezésével áramtalanítani kell, a helyiség kulcsát a kijelölt helyen le kell adni.
11. Minden tüzet - még az eloltottat is - jelenteni kell a tűzoltóságnak, valamint a polgármesternek.

Az irattárra, könyvtárra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

1. A helyiségben az iratokat, nyomtatványokat lehetőleg nem éghető anyagból készült, polcos állványokon kell tárolni, egyéb anyagot a helyiségben tárolni tilos.
2. Elektromos főző, melegítő berendezés használata, valamint a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

3. A helyiségben a közlekedési utat és a kijáratot szabadon kell tartani, az ajtó teljes szélességében nyitható legyen.
4. A helyiségben az üzemelő fűtőtest közelében éghető anyagot, berendezési tárgyat 50 cm távolságon belül elhelyezni nem szabad.
5. Az elektromos berendezésekre azokhoz nem tartozó idegen tárgyat sem díszítő, sem egyéb célból elhelyezni, felakasztani nem szabad.

Tantermekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

1. A tanterekben betartandó tűzvédelmi szabályokért a mindenkori osztályfőnök, távollétében a tanterem ügyelete a felelős.
2. A dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
3. Elektromos berendezések csak tanár (oktató) jelenlétében használhatók.
4. Az audiovizuális eszközöket a terem elhagyásakor ki kell kapcsolni, ha arra szükség nincs, akkor a hálózatról le kell választani.
5. Tanteremben egyéni tulajdonú, elektromos működtetésű eszközök, pl. rádió, hajszárító, hajszütővas, stb. nem használható.
6. Gyufát, gyújtóeszközt az iskolába bevinni nem szabad, az a tanulónál nem lehet.
7. Petárdát az iskolába bevinni szigorúan TILOS!
8. Minden tanuló köteles a tűzvédelmi oktatáson résztvenni és az ott elhangzottak elsajátítását az aláírásával igazolni.
9. Minden tanuló köteles betartani az iskolára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat.

Számítógépes tanteremre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

1. A tanteremben betartandó tűzvédelmi szabályokért az előadó tanár a felelős.
2. A dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
3. A számítógépeket és az audiovizuális eszközöket a terem elhagyásakor ki kell kapcsolni, ha arra szükség nincs, akkor a hálózatról le kell választani.
4. Gyufát, gyújtót óra alatt az iskolapadban elhelyezni nem szabad, az a tanulónál nem lehet.
5. Minden tanuló köteles a tűzvédelmi oktatáson részt venni és az ott elhangzottak elsajátítását az aláírásával igazolni.
6. Minden tanuló köteles betartani az iskolára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat.

Tornateremre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

1. Tanórak alatt a betartandó tűzvédelmi szabályokért a mindenkori óraadó tanár a felelős.
2. A tornaterem teljes területén a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!
3. A sportrendezvények idején dohányozni csak az igazgató által megjelölt helyen szabad, ahol dohányvégek eloltására megfelelő számú hamutálat kell biztosítani.
4. A dohányzási tilalmat valamint a dohányzóhelyet jól látható felirattal kell jelölni.
5. Elektromos berendezések csak tanár jelenlétében használhatók.
6. A tornateremben, illetve öltözőben egyéni tulajdonú elektromos működtetésű eszköz, pl. hajszárító, hajszütővas stb. nem használható.
7. Nagy tömeggel járó rendezvények idején valamennyi menekülésre szolgáló ajtó nyitva tartásáról gondoskodni kell, esti időszakban biztosítani kell a közlekedési utak és a vészkijáratok kellő megvilágosítását is.
8. Rendezvények idején felelőst kell kijelölni, aki minden tűzvédelmi szabály betartásáért teljes felelősséggel tartozik.

9. Tanórák, valamint rendezvények után a tornaterem teljes áramtalanításáról gondoskodni kell.
10. A tornatermet utolsóként elhagyó személynek kötelessége valamennyi helyiséget felülvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tűz vagy baleset okozója lehet.

Közlekedőkre, folyosókra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

1. A közlekedőket, folyosókat, menekülési útvonalakat anyagtárolással, egyéb más tevékenységgel leszűkíteni, eltorlaszolni szigorúan TILOS!
2. A menekülésnél számításba vett ajtókat, kijáratokat amennyiben az épületben személyek tartózkodnak lezárni nem szabad.
3. Az ajtók teljes szélességükben nyithatók legyenek.

Büfére vonatkozó tűzvédelmi szabályok

1. A büfé területén üzemelő berendezéseknek kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük, ennek betartásáért a bérlő a felelős.
2. Az alkalmazottakat minden évben tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amit az üzemeltető köteles megtartani és megfelelően dokumentálni.
3. A büfében (közvetlen környezetében) legalább 1 db ABC jelű, minimum 2 kg-os porral oltó kézi tűzoltó készüléket kell készenléten tartani.
4. A tűzoltó készülékeket állandóan könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, annak használatára valamennyi dolgozót ki kell oktatni.
5. Elektromos hőt fejlesztő berendezést csak nem éghető anyagú alátétlen és úgy szabad használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
6. A büfé közlekedési útjait, a közművek / víz, gáz, villany stb. / elzáró szerkezeteit állandóan szabadon kell tartani, azt áruval, göngyöleggel eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
7. A tevékenység során keletkezett hulladékot szükség szerint, de legalább naponta el kell távolítani.
8. Munka befejezésekor - a folyamatosan üzemelő hűtőberendezések kivételével - az áramtalanítást el kell végezni, az elektromos berendezéseket a hálózatról le kell választani.
9. A helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles a büfét átvizsgálni és minden olyan szabálytalanságot, megszüntetni, amely tűz okozója lehet.

Kazánház, hő központ, (gépház)

1. A kazánházban elhelyezett gáz üzemű berendezések kezelési és karbantartási utasítását a helyiségben el kell helyezni. Az abban foglalt dokumentálásokat folyamatosan el kell végezni.
2. A kazánok üzemeléséről naplót kell vezetni, a naplóba valamennyi előforduló meghibásodást - ha azt elhárították is - be kell jegyezni.
3. A naplónak tartalmaznia kell:
 - Az üzemeltetés adatait.
 - A karbantartás időpontját.
 - Az üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételeket.
1. A naplót bizonylatként kell kezelni és az üzemeltetés helyén kell tartani.

4. A kazánház berendezéseinek üzemeltetési engedélyéhez kapcsolódó kivitelezési tervdokumentációkat, műbizonylatokat, gépkönyveket jó állapotban kell megőrizni.
5. A kazánok égéstermék elvezetőinek állapotát naponta ellenőrizni kell, meg kell vizsgálni a rögzítésük megfelelőségét.
6. A kazán biztonsági szerelvényeinek állapotát naponta ellenőrizni kell, azok kiiktatását elvégezni tilos.
7. A kazánházban a berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközökön, anyagokon kívül más anyagot elhelyezni nem lehet.
8. A kazánhelyiség megfelelő levegőbejutását állandóan ellenőrizni kell, a szellőző berendezések meghibásodása esetén a kazánüzemet meg kell szüntetni.
9. Az áramtalanítást követően a gáz ellátó vezetéket el kell zárni. Ha a leürítés megoldható, azt is el kell végezni.
10. Szivárgás alkalmával a légteret jól át kell szellőztetni. A gázfelhőt vízsugár segítségével veszélytelen térbe kell terelni és ott fel kell hígítani.
11. A vezetéken, vagy a kazánnál keletkező tüzet mindaddig nem szabad eloltani, míg a gázellátás megszüntetése nincs biztosítva.
12. A kazánház védelmére, ha meghaladja az össz. teljesítmény a 233 KW-ot, a jogszabály által megadott oltásteljesítményű és darabszámú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
13. A kazánház bejáratí ajtajára a gázszivárgás lehetőségére figyelmeztető feliratot kell elhelyezni.
14. A kazánház tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat a berendezések kezelési utasításával kompletten kell kezelni és az azokban foglaltakat az üzemeltetésért felelős személy maradéktalanul köteles betartani.

Elektromos kapcsoló helyisége, elektromos elosztó környezete

1. Az elektromos kapcsolótáblán fel kell tüntetni a műszaki adatokat és fel kell tüntetni az elektromos kapcsolási rajzot.
2. A villamos leválasztó főkapcsoló és szakaszkapcsoló be- és kikapcsolt állapotát jól felismerhető módon meg kell jelölni.
3. Az elektromos kapcsoló berendezés elhelyezésére szolgáló szekrény és elektromos helyiségek ajtait zárt állapotban kell tartani és annak kinyitását, becsukódását akadályozó tárgyat előtte elhelyezni nem szabad.
4. Az elektromos kapcsoló helyiségekben, környezetében semmiféle éghető anyag nem tárolható.
5. Az elektromos helyiségben csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak.

Raktárakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

1. A raktárak területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!
2. Dohányozni csak a felirattal kijelölt helyeken szabad, ahol a dohány nemű eloltásához nem éghető anyagú hamutálat kell biztosítani.
3. Hamutálat papírkosárba, szemetes edénybe kiönteni tilos.
4. Az elektromos kapcsolókat, a kézi tűzoltó készülékeket, valamint az azokhoz vezető utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
5. A raktárak közelében a tárolt anyag oltására alkalmas típusú kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
6. A raktárakban csak szabványos és zárt rendszerű elektromos berendezés használható, a világító lámpatestek csak védőburával üzemeltethetők.

7. A raktárakban elektromos főzőlap, kávéfőző nem üzemeltethető, ott bármilyen hő fejlesztő elektromos eszközt - a javítási tevékenységen kívül - használni nem szabad.
8. Áramszünet esetére legalább zárt elektromos kézi lámpát kell készenlétben tartani.
9. Nyílt lánggal járó javítási munka során az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
10. A raktárakban a tárolási szabályokat kiemelt figyelemmel kell kísérni, a tároló helyiségekben a raktár kezelőjének műszakonként legalább egy alkalommal ellenőrzést kell tartani.
11. A műszak, illetve a napi munka befejezése után, az eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a helyiséget áramtalanítani kell, meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e tüzet vagy balesetet okozó körülmény.
12. Az észlelt hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetni.
13. A tűzvédelmi szabályok betartásáért a raktár megbízott kezelője a felelős.

Az elektromos berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

A létesítményekben, helyiségekben az elektromos vezetékek szerelése, a berendezések üzemeltetése feleljen meg a vonatkozó előírásainak.

A fentiekben túlmenően az alábbi előírásokat kell betartani:

- a) A nedvességgel járó helyiségekben az elektromos szerelést és csatlakozásait tömítetten kell szerelni.
- b) A biztosítékokat olyan szekrényben kell elhelyezni, amely kizárja, hogy tűzveszélyes anyagot bárki a biztosíték közelébe helyezzen.
- c) A lámpatesteket védőburával kell ellátni.
- d) A szerelvényeket és a berendezéseket a rájuk rakódott szennyeződésektől rendszeresen meg kell tisztítani.
- e) Az elektromos kapcsoló és elosztószekrényekre a kapcsolási, ill. elosztási sémát jól láthatóan fel kell tüntetni.
- f) A csoportosan elhelyezett biztosítékok rendeltetését, hovatartozását felirattal kell jelölni.
- g) Az elektromos fő és szakaszkapcsolók rendeltetését, valamint azok ki és bekapcsolt helyzetét felirattal kell jelölni, a hozzá vezető közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani.
- h) A villamos berendezéseket szabványos figyelmeztető táblával kell ellátni.

Javítási tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

1. Tűzveszélyes folyadékkal bármilyen jellegű tűzveszélyes tevékenységet végezni pl. alkatrészmossás nem szabad.
2. Olajos rongy csak nem éghető anyagú és jól záródó fedővel ellátott edényben tárolható. Az edényre "olajos rongy" feliratot kell elhelyezni.
3. A szétfolyt tűzveszélyes folyadékot azonnal nem éghető anyaggal fel kell itatni és azt külön helyen kell tárolni.
4. A veszélyes hulladékok tárolásánál pl. olajos rongy, fáradt olaj, flakonok, stb. a környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.
5. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásos engedély alapján szabad végezni, az erre vonatkozó fejezetben előírtak szerint.
6. A vizsgáló (steak) lámpa csak burával és a mechanikai sérülés ellen védőráccsal ellátva használható.
7. A hő sugárzó berendezések és az éghető anyagok között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a keletkező hő az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Tevékenység helye:

Tevékenység ideje: 20.... hó, nap, órától
20.... hó, nap, óráig

Tevékenységet végzők neve:
.....

Tevékenységet végzők beosztása:
.....

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
.....

A tevékenység tűzveszélyes környezetben történik? NEM, ha IGEN, akkor a felügyeletet biztosító személyek neve és beosztása:

A tevékenység helyén az alábbi tűzoltó felszereléseket és tűzoltó készülékeket kell készenlétbe helyezni :

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a helyszíni szemle alapján, a nyomtatvány hátoldalán lévő tűzvédelmi előírások és az alábbi különleges előírások

végrehajtása, illetve betartása mellett végezhető

....., 20..... hó nap

.....
engedélyt kiadó neve, beosztása

A felsorolt előírásokat az alábbi - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal kiegészítem:
(Ha a munkát külső személy végzi és engedélyezi)

....., 20..... hó nap

.....
létesítmény vezetője, megbízottja

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok:

.....
munkát végző aláírása

.....
munkát végző aláírása

.....
munkát végző aláírása

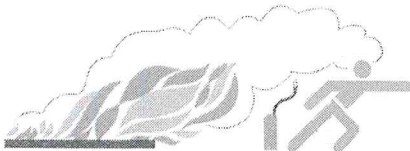
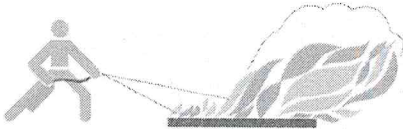
.....
munkát végző aláírása

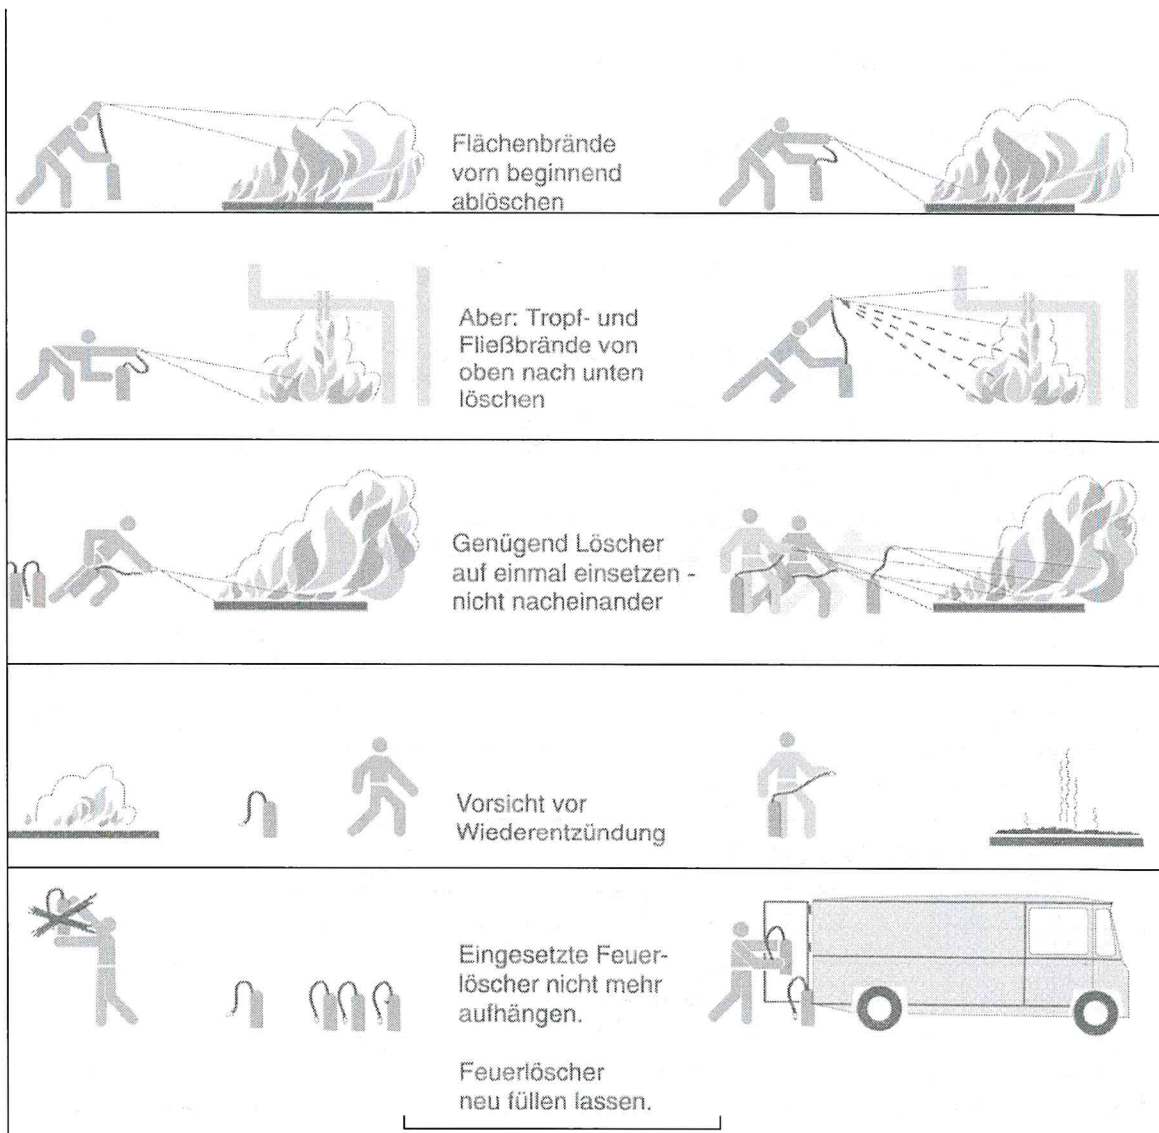
A tevékenység befejezését a feltételek meghatározójának jelenteni kell!

A tevékenység befejezésének ideje: 20..... hó nap óra

.....
Tudomásul vettem:
feltételeket meghatározó
neve (aláírása)

2. sz. Melléklet

Tűzoltó készülék taktika	
ROSSZ	JÓ
	
Feuer in Wind- richtung angreifen	



3. sz. Melléklet

Nyilvántartási napló tűzoltó készülékekhez

A készítményben tartó neve

Az ellenőrzést végző neve

A tűzoltó készülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartása, a javító(k) neve:

[illegible]

TŰZRIADÓ TERV

A terv feladata tűz-, katasztrófa vagy bombariadó esetén az épületek kiürítése, élet- és vagyonmentés, tűzoltás.

Célja: az épület minél gyorsabb elhagyása, veszély esetén a személyi sérülések elkerülése, a tűz továbbterjedésének megakadályozása, a keletkezett tűz eloltása.

Tűzjelzés munkaidőben

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, vagy bombarobbanására utaló körülményről hall, az haladéktalanul köteles értesíteni a vezetőket. A vezető, ill. helyettese, távollétükben az irodában tartózkodó személyek kötelesek haladéktalanul értesíteni a tűzoltókat, vagy a rendőrséget. A jelző személy a jelzés megtétele után meggyőződik a hozzá érkezett jelentés tényéről és ennek függvényében teszi meg a további intézkedéseket.

A tüzet jelző személy feladata

- a) elrendeli a riadót (hangos szóval, tűzjelzővel)
- b) értesíti a Tűzoltóságot (105, 112)

A bejelentés tartalmazza:

- az esemény pontos helyét
- mi történt, mi ég, mi van veszélyben
- emberélet van-e veszélyben
- a jelző személy nevét és telefonszámát

Az intézmény dolgozóinak feladatai:

- a) riasztás esetén azonnal kinyitnak minden szabadba vezető kijáratot az ajtók teljes szélességében,
- b) a gyermekek, vendégek, ügyfelek, munkavállalók, stb. - továbbiakban emberek - biztonságos helyre való irányítása, a testi épségének védelme,
- c) közreműködnek a kiürítés zavartalan lebonyolításában,
- d) biztosítják a lezárt helyiségek kulcsainak esetleges hozzáférhetőségét,
- e) nappali időszakban a főkapcsolóval (kismegszakítóval) elvégzik az épület teljes áramtalanítását,
- f) biztosítják, hogy illetéktelen személyek az elektromos főkapcsolót nehogyan véletlenül visszakapcsolják,
- g) a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdik a tűz oltását,
- h) elzárják a közművek nyitó és zárószerkezeteit,
- i) segítenek az értékek mentésében.

A riadó jelzése: A helyi sajátosságoknak megfelelően (iskola csengő, kolomp, harang, vasúti sín) 3x10 másodpercig tartó szaggatott működtetése, illetve hangos szóval történő értesítés.

Feladatok:

- a) Az intézményben levőket haladéktalanul ki kell irányítani a szabadba, biztonságos helyre, ahol az indokoltságnak megfelelően létszámenőrzést kell tartani.
- b) A rendelkezésre álló tűzoltó felszereléssel, készülékkel megkezdik a tűz körülhatárolását, oltását.
- c) A lehetőségeknek megfelelően a veszélyeztetett értékeket mentik, és azok őrzéséről gondoskodnak.
- d) Felkészülnek a tűzoltók fogadására: Közlekedési út, felvonulási terület biztosítása. Az ott parkoló járművek eltávolítása. Útbaigazító szükség szerinti biztosítása.
- e) Sérülés, vagy annak közvetlen veszélye esetén orvos, elsősegély, mentők riasztása.

Tűzoltó felszerelések

Az intézményben tűzoltó készülékek vannak készenlétben tartva, amelynek helyét és használatát minden dolgozónak kötelessége megismerni.

Minden intézményhez 100 méteren belül, közterületen, a közmű hálózatról biztosítva van a szükséges mennyiségben az oltóvíz.

Kiürítés bombariadó esetén

1. A bombariádóra utaló jelzést haladéktalanul továbbítani kell RENDŐRSÉGRE a 107 telefonszámon.
2. A rendőrségtől kapott információ alapján vagy saját hatáskörben azonnal el kell rendelni a riasztást.
3. A kiürítés megegyezik a tűzriadónál történő kiürítés módjával.

Oktatási feladatok

1. A tanulókkal gyakoroltatni kell a menekülés lehetőségeit
2. Valamennyi dolgozóval meg kell ismertetni a tervben foglaltakat, a tűzoltóeszközök megfelelő használatát
3. A tűzriadó tervet évente egy alkalommal gyakoroltatni kell, amelyet írásban is rögzíteni kell.

Munkaszüneti időben értesítendő személyek neve és címe

Külön jegyzéken a Tűzriadó Tervhez csatolva.

Egyéb tudnivalók

Elektromos főkapcsoló helye:	Árammérő óránál
Gázfőelzáró csap helye:	Nyomáscsökkentőnél

Veszélyforrások

1. Nyílt lánggal járó tevékenység (hegesztés, köszörülés, sarokcsiszolás, tábertűz, szalonasütés, bográcsban főzés, szemét égetés, stb.)
2. Tüzelő berendezések használata,
3. Pébégáz palackok használata,
4. A munkavégzés során a tűzvédelmi szabályok megsértése, figyelmetlenség, gondatlanság, esetleges szándékosság.

Egyéb megjegyzés

A tűzriadó terv egy példányát állandóan hozzáférhető helyen kell el helyezni, az abban foglaltak naprakészségét folyamatosan kell biztosítani.

A tűzriadó, kiürítési, bombariadó tervben foglaltak be nem tartása, megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonást kell kezdeményezni!

Makó, 2020. február 7.

Jóváhagyom:

.....
Igazgató

TŰZV. MEGB. KINEVEZÉS

5. sz. Melléklet

MEGBÍZÁS

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. alapján, a létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatában foglalt jogkörömnél fogva megbízom:

.....
név

Asszonyt/Urat, az intézmény

Tűzvédelmi megbízottjává

Feladatát a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, valamint a létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltak alapján köteles ellátni.

A megbízás visszavonásig érvényes.

Makó, 20..... hó nap

P.H.

.....
igazgató

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA

6.sz. melléklet

Az égésre vonatkozó ismeretek: Az égés feltételei, tűzveszélyességi osztályba sorolás, öngyulladás.

Általános tűz megelőzési szabályok: Rendeltetésszerű használat, tűzveszélyes tevékenység, dohányzás, raktározás, tárolás, szállítás, tüzelő, fűtő berendezések, világító és villamos berendezések.

A tűz oltásához, mentéshez szükséges ismeretek: Oltóanyagok, az egyes anyagfajták olthatósága, tűz esetén végrehajtandó feladatok, A tűz és füst egészség-károsító hatása ellen való védekezés.

Egyéb alapismereti témakörök: A tűzjelzés szabálya, tartalma, tűzoltókészülék-ismeret, tűzvédelmi jelző és tiltó táblák.

Munkahelyi tűzvédelmi ismeretek: Tűzvédelmi szabályzat, technológiához kapcsolódó tűzvédelmi ismeretek, tűzjelzési lehetőségek, menekülési lehetőségek, riasztási oltási feladatok, tűzoltó eszközök készenlétben tartása és használata, tűzvédelmi előírások megszegésének következményei.

KÖRNYEZETÜGYI BT.
8635 Szegvár
Körégy u. 75/A
Bsz.: 57300662-10002254
Adószám: 21820548-2-06



.....
Rajos Tibor közép fokú tv: 179/1985.Kf

Kelt....., 20....., hó nap

